


Ochrona przeciwporażeniowa  
zgodnie z PN-IEC-60364  
- szybkie wyłączenie -

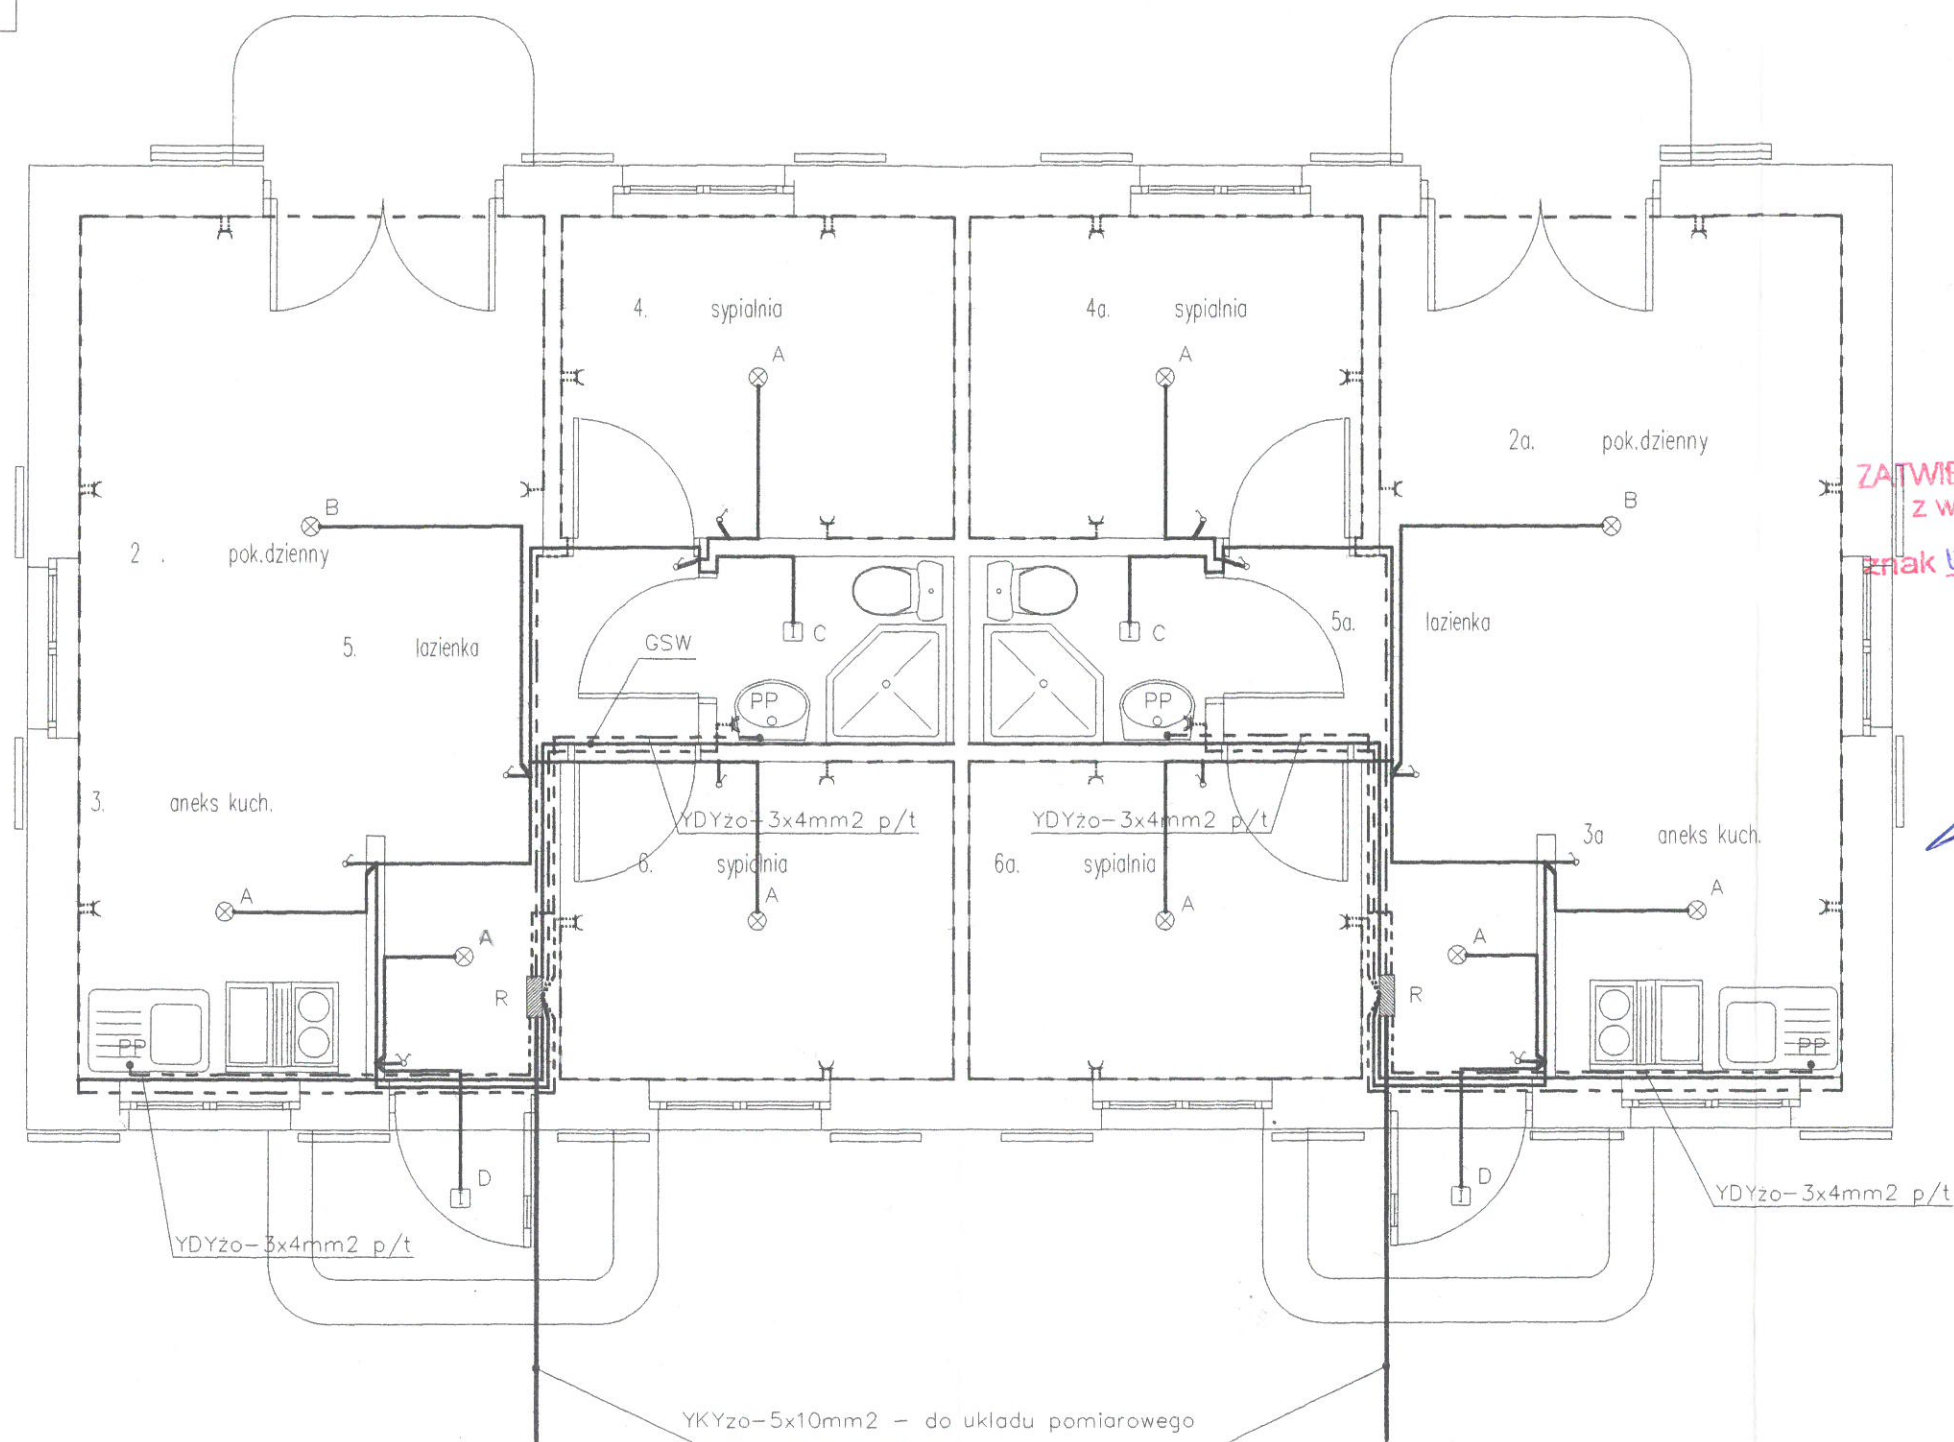

## OZNACZENIA:

A-oprawa żarowa 1x60W, IP20  
B-oprawa żarowa zwieszakowa 2x60W, IP20,  
C-oprawa świetlówkowa PK-9, 1PLx9W, IP-55, FAEL,  
D-oprawa żarowa 1x60W, IP44,  
GSW - główna szyna wyrównawcza 1 x LY-16mm2 p/t  
R- rozdzielnica zgodnie z rys. nr 1.  
PP-ogrzewacz przepływowy 230V , 3kW, IP-55,

## UWAGI:

- 1. Obwody oświetleniowe przewodem YDYżo-3x1.5mm2 w RVS p/t,  
---- 2. Obwody gniazd 230V wykonać przewodem YDYżo-3x2.5mm2 p/t

STAROSTWO POWIATOWE  
w Gryficach  
Wydział Urbanistyki, Architektury  
i Budownictwa

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY  
z warunkami zawartymi w decyzji  
znak UA/B.351-93/2004 z dnia 1.08.2004.

z up. STAROSTY

Dariusz Urachowicz  
Dyrektor Wydziału Urbanistyki  
Architektury i Budownictwa

Temat:	Budynek letniskowy "bliźniak"			
Adres:	Pobierowo ul.Karola Borka dz.nr 969,970			
Tytuł rys.:	Schemat wewnętrznej instalacji elektrycznej przyziemia			
kreślił:	Janusz Fabisiak	nr uprawnień	26/Sz/02	skala: 1:50
projektował:	Janusz Fabisiak	nr rys.:	26/Sz/02	3.