


STAROSTWO POWIATOWE
w Gryficach
Wydział Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
z warunkami zawartymi w decyzji!
znak ur. 0.1351-93/2004 z dnia 1.03.2004 r.

z up. STAROSTY
Dariusz Gromowicz
Dyrektor Wydziału Urbanistyki
i Budownictwa

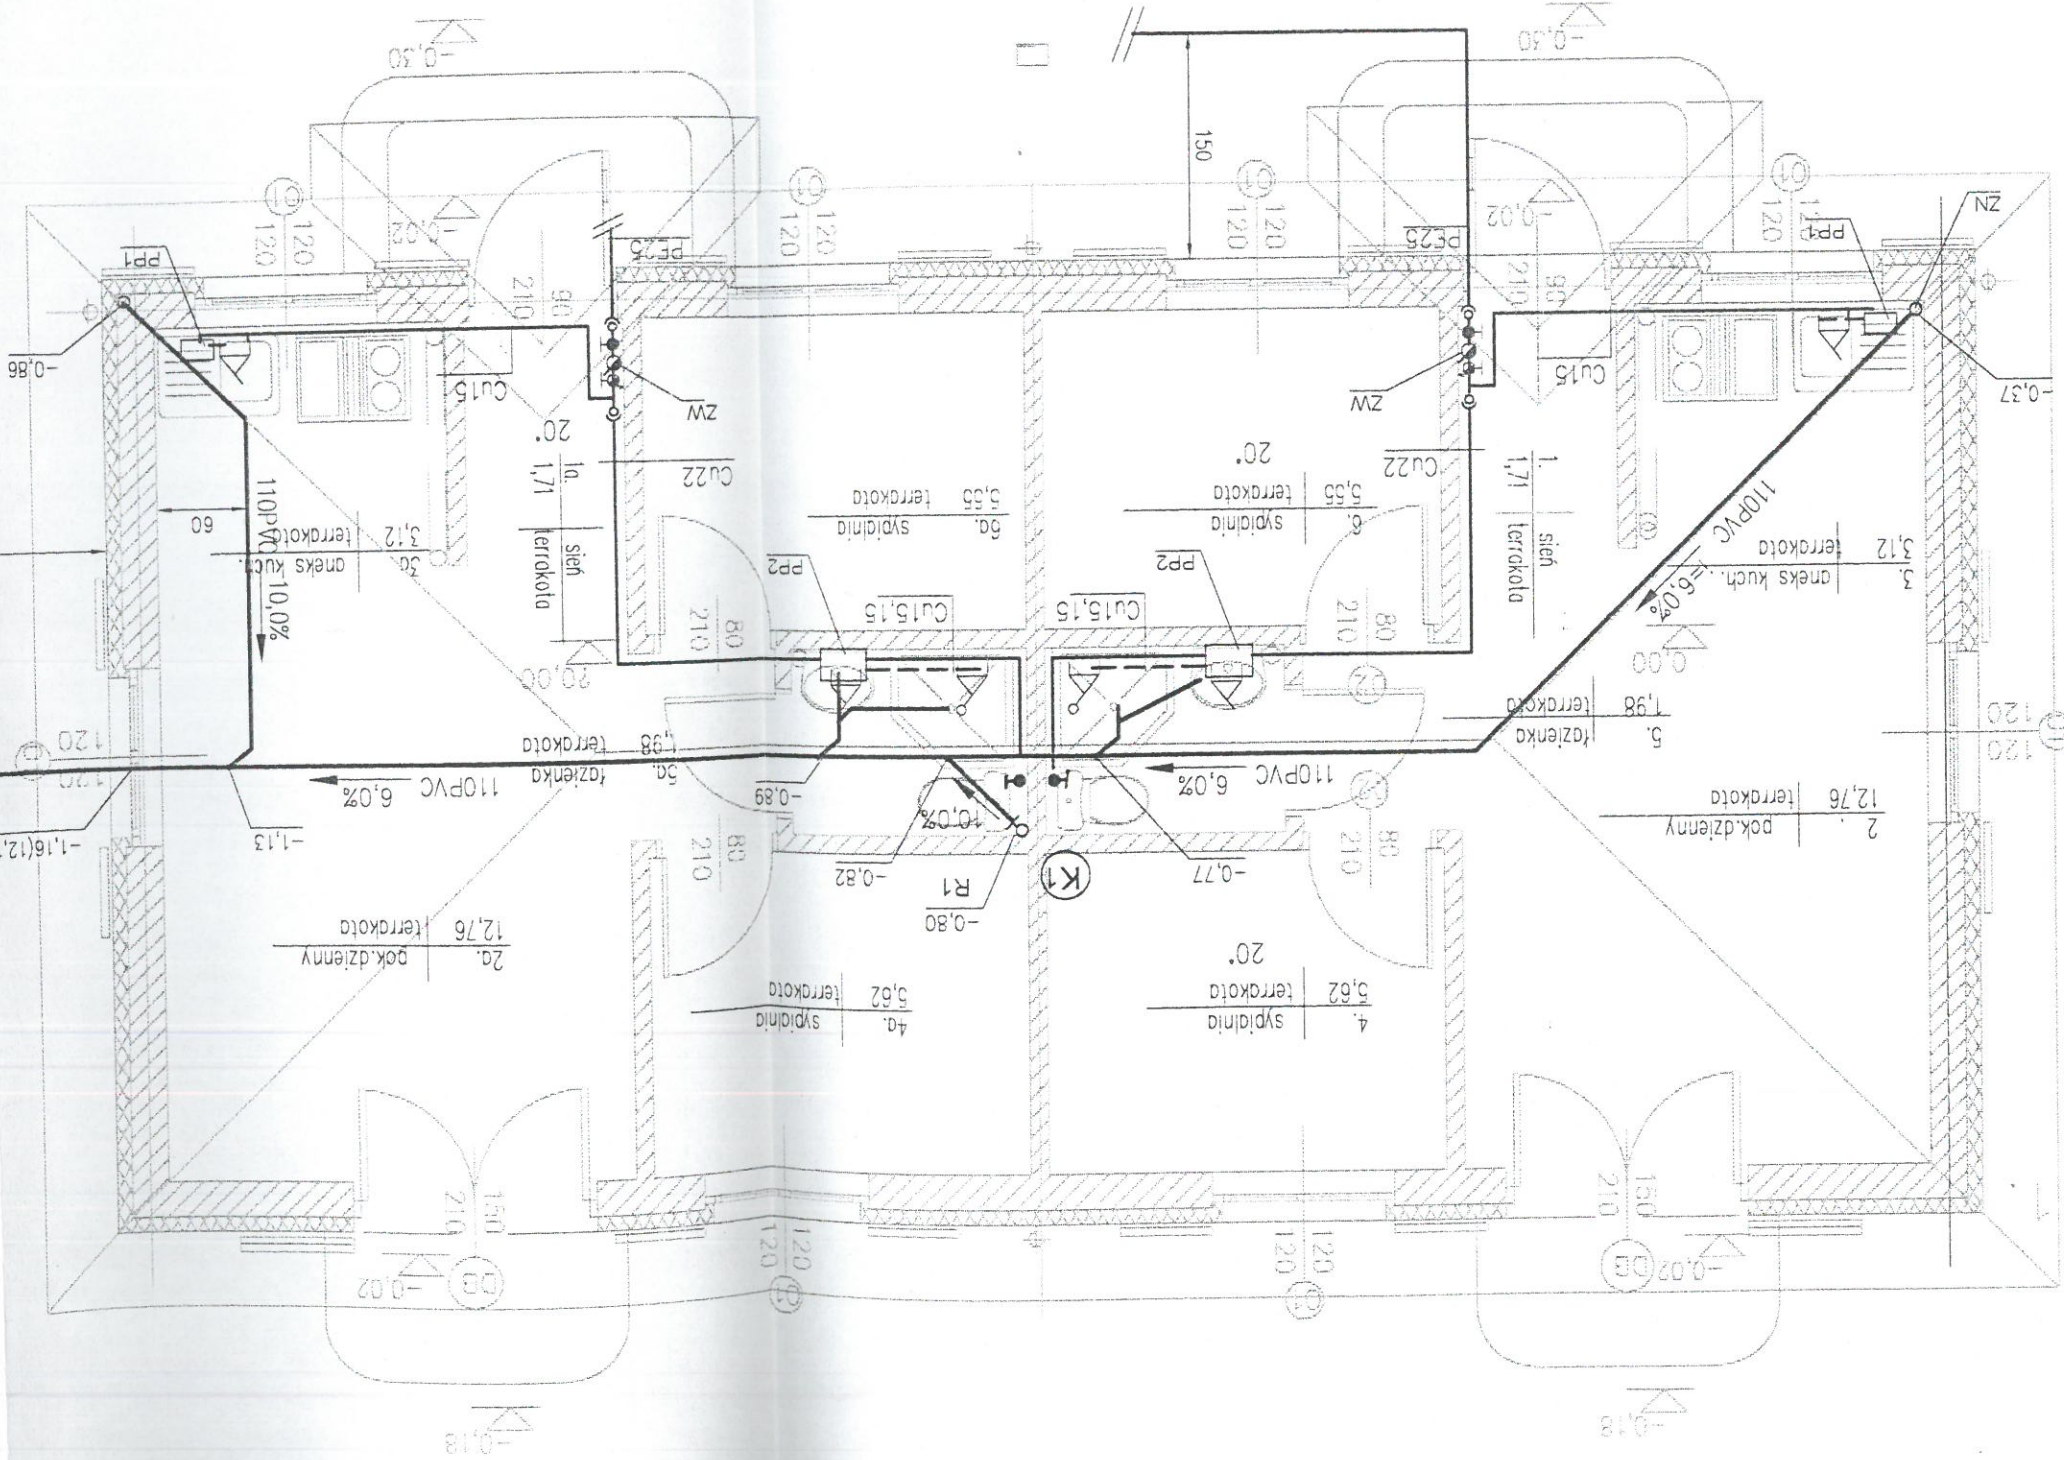

OZNACZENIA

-0.60 zagłębienie dna kanału pod posadzką dla 0.00=13.3 mppm
lub rzędna bezwzględna

- ZN zawór napowietrzający
- PP1 przepływowy podgrzewacz wody BIAWAR N=3kW
- PP2 przepływowy podgrzewacz wody BIAWAR N=5kW
- ZW Zestaw wodomierzowy z wodomierzem us 1.5

- ### UWAGI
- 1 Przejsie kan. sanit. pod ławę fundamentową w rurze ochronnej PVC160.
 - 2 Na pionie K1 zamontować rewizję.
 - 3 Oznaczenia średnic przewodów wodoc. wz. wc Pion K1 zakończyć rurą wywiewną PVC160.
 - 4 Poziomy kanalizacyjny wykonąć z PVC K1.5
 - 5 Podłączenia przyborów – normowe

Obiekt	BUDYNEK LETNISKOWY Pobierowo ul. Karola Borka dz. nr 969,970
Inwestor	"Invest-Park" Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Nazwa rys.	INSTALACJA WOD-KAN.
Projektowa	mgr inż. Jolanta Andruszkiewicz upr. nr 268/Sz/87 rys. nr 3